

Leggeanvisning

TECEfloor snøsmelteanlegg - Gress

Snøsmeltestrørene legges normalt med en senteravstand på 250 mm.


Rørdimensjonen er 25 x 2,3 mm. Maksimal anbefalt sløyfelengde er 200 m.

Én sløyfe kan dermed dekke ca. 50 m².

Anbefalt overdekning over topp rør, er 125–175 mm. Avgitt effekt er under disse forholdene normalt 200–250 W/m². Vi anbefaler at det legges 50–100 mm isolasjon under rørene.

Rørene legges vanligvis i U-skinner, eller så kan de alternativt bindes til armeringsnett. Valgt metode vil normalt bli avgjort av grunnkonstruksjonen. Hvis det benyttes armeringsnett, bør dette løftes noe opp under støpningen.

Anlegget må trykkprøves før løsmasser fylles opp. Rørene bør dessuten være trykksatt (>2 bar) når løsmassene blir spredt.

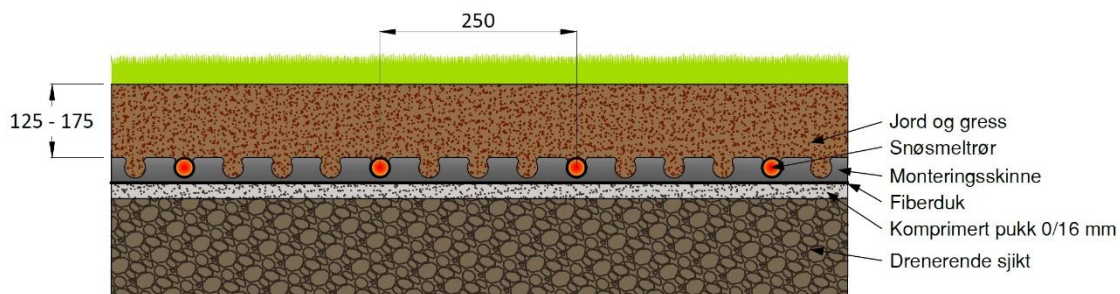

TECE Norge AS
Andersrudveien 1
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 03654
E-post: post@tece.no
Web: www.tece.no

TECE